


205-026

DGUV Information 205-026

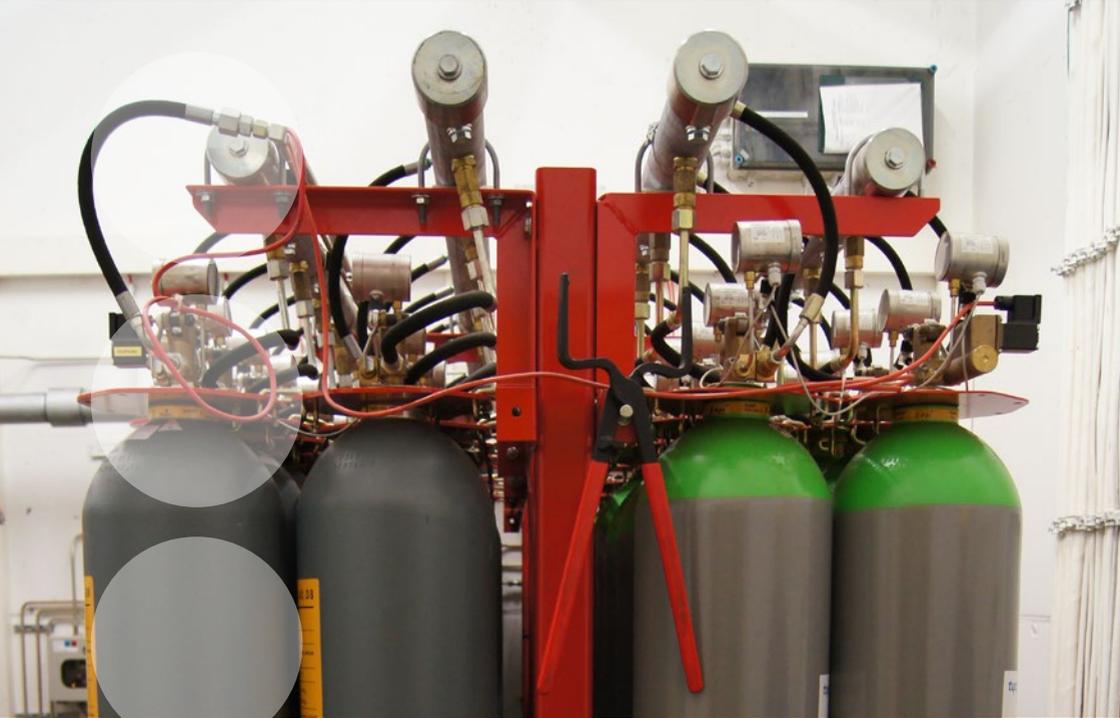

**Sicherheit und Gesundheits-
schutz beim Einsatz von Feuer-
löschanlagen mit Löschgasen**

Impressum

Herausgegeben von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Glinkastraße 40
10117 Berlin
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de

Sachgebiet Betrieblicher Brandschutz des Fachbereichs
Feuerwehren Hilfeleistungen Brandschutz der DGUV

Diese DGUV Information 205-026 wurde gemeinsam vom
Sachgebiet Betrieblicher Brandschutz und VdS Schaden-
verhütung GmbH überarbeitet bzw. aktualisiert und ist
textgleich mit der VdS 3518:2024-10 veröffentlicht.

Ausgabe: Oktober 2024

Satz und Layout: Atelier Hauer + Dörfler, Berlin

Druck: MAXDORNPRESSE GmbH & Co. KG, Obertshausen

Bildnachweis: Titel: © DGUV

Copyright: Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit
ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Bezug: Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter
www.dguv.de/publikationen › Webcode: p205026

Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einsatz von Feuerlöschanlagen mit Löschgasen

Aktualisierungen zur letzten Ausgabe Mai 2018:

Gegenüber der vorigen Ausgabe vom Mai 2018 wurde die vorliegende Ausgabe redaktionell und fachlich überarbeitet sowie in einer themenbezogenen Struktur gegliedert. Zur Klarstellung ist in der Vorbemerkung dokumentiert, dass eine Bewertung zur Wirksamkeit nicht Gegenstand dieser Schrift ist. Die Begriffsbestimmungen sind entsprechend dem Inhalt angepasst und Löschbereiche wurden durch Flutungsbereiche ersetzt. Im Kapitel 5.8 wurden die Anforderungen zur Zweimeldungsabhängigkeit konkretisiert. Das Kapitel 8 wurde aufgrund von Schadensereignissen und deren Ursachenforschung auf Wunsch und in Zusammenarbeit mit den exekutiven Organen (Polizei und Staatsanwaltschaft) erweitert.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Vorbemerkung | 6 |
| 1 Anwendungsbereich | 7 |
| 2 Begriffsbestimmungen | 8 |
| 3 Allgemeine Anforderungen | 11 |
| 4 Gefährdungsklassen | 12 |
| 5 Maßnahmen für den Personenschutz | 14 |
| 5.1 Alarmierungseinrichtungen..... | 14 |
| 5.2 Warnung vor Wiederbetreten nach einer Flutung..... | 18 |
| 5.3 Verzögerungseinrichtungen..... | 18 |
| 5.4 Vorwarnzeit..... | 19 |
| 5.5 Taster zur Verzögerung der Flutung..... | 20 |
| 5.6 Blockiereinrichtungen..... | 21 |
| 5.7 Überblick über die Alarmierungs- und Verzögerungseinrichtung..... | 21 |
| 5.8 Vermeidung elektrostatischer Aufladungen..... | 24 |
| 5.9 Umfassungsbauteile..... | 25 |
| 5.10 Flucht- und Rettungswege..... | 26 |
| 5.11 Türen..... | 27 |
| 5.12 Kennzeichnung..... | 27 |
| 5.13 Betriebsanleitung..... | 28 |
| 6 Betrieb | 29 |
| 6.1 Bestimmungsgemäßes Betreiben..... | 29 |
| 6.2 Betriebsanweisung und Unterweisung..... | 29 |
| 6.3 Mängelbeseitigung..... | 30 |
| 6.4 Blockieren von Löschanlagen..... | 31 |
| 6.5 Verhalten im Brandfall..... | 32 |
| 6.6 Bekämpfung von Entstehungsbränden..... | 32 |

| | Seite |
|---------------|---|
| 6.7 | Wiederbetreten gefluteter Bereiche 33 |
| 6.8 | Benutzung des Tasters zur Verzögerung der Flutung 34 |
| 6.9 | Odorierung 35 |
| 7 | Prüfungen 36 |
| 7.1 | Prüfpflicht 36 |
| 7.2 | Prüfungen vor Inbetriebnahme 37 |
| 7.3 | Regelmäßige Prüfungen 38 |
| 7.4 | Nachweis der Prüfungen 39 |
| 8 | Außerbetriebsetzung und Demontage 40 |
| Anhang | |
| Anhang 1 | |
| | Muster für ein Prüfdokument 41 |
| Anhang 2 | |
| | Stoffdaten 43 |
| Anhang 3 | |
| | Anforderungen an den Taster zur Verzögerung der Flutung (Stopptaster) 45 |
| Anhang 4 | |
| | Rechnerische Ermittlung der Löschgas- bzw. der Rest-Sauerstoffkonzentration 47 |
| Anhang 5 | |
| | Hinweise zum Umfang von Prüfungen 49 |

Vorbemerkung

Diese DGUV Information richtet sich in erster Linie an den Unternehmer bzw. die Unternehmerin und bietet konkrete Hilfestellung bei den Arbeitsschutzmaßnahmen zum Personenschutz für den sicheren Betrieb von Feuerlöschanlagen mit Löschgasen. Die Bewertung zur Wirksamkeit der Löschanlage bleibt in dieser Schrift unberücksichtigt.

Gase wie Kohlendioxid (CO₂), Inertgase wie IG-100 oder IG-01 und Gemische daraus (z. B. IG-55 oder IG-541), finden als Löschgas in ortsfesten Feuerlöschanlagen Anwendung. Sie löschen Brände, indem sie im Wesentlichen den Luftsauerstoff von der Brandstelle verdrängen.

Ebenfalls finden halogenierte Kohlenwasserstoffe (z. B. HFC 227ea und FK-5-1-12) als Löschgas Anwendung in ortsfesten Feuerlöschanlagen. Ihre Löschwirkung beruht auf einem chemisch-physikalischen Prinzip. Die für eine ausreichende Löschwirkung erforderliche aufgebaute Löschgaskonzentration bzw. abgesenkte Sauerstoffkonzentration lässt einen dauernden Aufenthalt von Personen in dieser Atmosphäre nicht zu. Bei Kohlendioxid ist z. B. ab einer Konzentration von 5 Vol.-% CO₂ mit Gesundheitsschäden zu rechnen und ab einer Konzentration von mehr als 8 Vol.-% CO₂ besteht Lebensgefahr.

Beim Einsatz von Löschgasen oder Gasgemischen in ortsfesten Feuerlöschanlagen sind die zu erwartenden Konzentrationen nach der Flutung durch das Errichterunternehmen rechnerisch bzw. durch Probeflutung zu ermitteln, festzulegen und zu dokumentieren. Es erfolgt eine Einstufung in die Gefährdungsklassen (siehe auch Anhang 2 Stoffdaten).

Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, müssen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz getroffen werden. Dies können bauliche, technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen sein.

1 Anwendungsbereich

- 1.1 Diese DGUV Information findet Anwendung bei ortsfesten Feuerlöschanlagen mit Löschgasen, im Folgenden Löschanlagen genannt.
- 1.2 Diese DGUV Information findet keine Anwendung bei Löschanlagen auf Seeschiffen, Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten der Binnenschifffahrt mit Betriebserlaubnis sowie im Bergbau unter Tage.

2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser DGUV Information werden folgende Begriffe bestimmt:

Arbeits- und Verkehrsbereich

Der Arbeits- und Verkehrsbereich in der Umgebung von Räumen oder Einrichtungen, die durch Löschanlagen geschützt sind, ist derjenige Bereich, der durch Personen erreicht werden kann. Sind die von Löschanlagen geschützten Bereiche selbst begehbare Bereiche, so gehören diese Bereiche mit zum Arbeits- und Verkehrsbereich.

Auslösung

Die automatische oder von Hand herbeigeführte Freigabe des Löschgases durch die Löschanlage zur Flutung.

Verzögerte Auslösung

Die automatisch oder von Hand herbeigeführte Auslösung des Löschalarmes und die zeitverzögerte Freigabe des Löschgases zur Flutung mittels einer Verzögerungseinrichtung.

Branderkennungselemente

Oberbegriff für Geräte, die auf die Brandkenngrößen Rauch, Wärme, Flammen oder sonstige ansprechen.

Flutung

Das Ausströmen des Löschgases in den Flutungsbereich.

Löschalarm

Akustische und ggf. optische Signale, die unmittelbar vor, während und nach der Flutung im Gefährdungsbereich gegeben werden.

Flutungsbereich (Löschbereich)

Gesamtheit aller Bereiche, die im Schutzzumfang der Löschanlage enthalten sind und gleichzeitig geflutet werden.

Objektschutz/Einrichtungsschutz

Die Flutung eines Objektes, z. B. Maschine, Lackieranlage, mit mindestens der erforderlichen Löschgasmenge.

Raumschutz

Die Flutung eines umbauten und geschlossenen Raumes mit mindestens der erforderlichen Löschgasmenge.

Gefährdungsbereich

Der Bereich, in dem durch die Auslösung der Löschanlage die gesundheitsgefährdenden Konzentrationen überschritten werden können. Der **Gefährdungsbereich** muss für jede Anlage festgelegt werden. Bei **Raumschutzanlagen** entspricht dieser in der Regel dem Flutungsbereich, siehe auch Abschnitte 5.9 und 5.10. In Abhängigkeit der Umfassungsbauteile, der Löschmittelmenge und der Löschmittelart kann der Gefährdungsbereich mindestens auch die Nachbarbereiche zum Flutungsbereich umfassen. Der Gefährdungsbereich kann sich insbesondere bei offenen Objektschutz-/Einrichtungsschutzanlagen durch Abströmen des Löschgases in die Umgebung zeitlich ändern.

Löschgasmenge

Gesamte Gasmenge, mit welcher der Flutungsbereich geflutet wird. (Ausschlaggebend für die maximale Löschgas- und die minimale Sauerstoff-Konzentration).

Odorierung

Das Zusetzen von Geruchsstoffen mit einem für die Gefährdung typischen Geruch, die das geruchlose Löschgas wahrnehmbar machen.

Löschgaskonzentration (LGK)

Die Konzentration des Löschgases in Vol.-%, die sich nach dem Fluten in der Atmosphäre des Flutungsbereiches und bei offenen Objektschutz-/Einrichtungsschutzanlagen auch in deren Umgebung einstellt.

NOAEL (*no observed adverse effect level*)

Die höchste Löschgaskonzentration in Vol.-%, bei der noch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt wurden.

LOAEL (*lowest observed adverse effect level*)

Die niedrigste Löschgaskonzentration in Vol.-%, bei der gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt wurden.

Lebensbedrohliche Konzentration (LBK)

Die niedrigste Löschgaskonzentration in Vol.-%, ab der selbst bei kurzzeitigem Aufenthalt akute Lebensgefahr besteht.

Vorwarnzeit

Die Zeit vom Beginn des Löschalarms bis zum Beginn der Flutung.

Blockiereinrichtung

Einrichtung, mit der das Ausströmen des Löschgases mechanisch blockiert werden kann.

Verzögerungseinrichtung

Einrichtung, die nach dem Auslösen der Löschanlage den Beginn der Flutung verzögert.

Taster zur Verzögerung der Flutung (Stopptaster)

Manuelle Bedieneinrichtungen, die bei Betätigung während der Vorwarnzeit die Flutung für die Dauer ihrer Betätigung verhindern.

3 Allgemeine Anforderungen

Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat vor der Verwendung von Feuerlöschanlagen mit Löschgasen die auftretenden Gefährdungen zu beurteilen und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten (Gefährdungsbeurteilung gemäß § 3 Betriebssicherheitsverordnung).

Für den sicheren Betrieb müssen Löschanlagen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und ordnungsgemäß betrieben werden, z. B. durch Berücksichtigung der Bedienungsanleitung.

Die technischen Lösungen für den Personenschutz müssen von einer gemäß DIN EN ISO/IEC 17065: 2013-01 und Berichtigung 1: 2020-10 „Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren“ akkreditierten Zertifizierungsstelle (z. B. VdS Schadenverhütung GmbH) für die entsprechende Gefährdungsklasse anerkannt sein.

Wird eine andere Lösung gewählt, muss damit die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht werden. Grundlage ist stets die Gefährdungsbeurteilung nach der Betriebssicherheitsverordnung. Die Verpflichtung zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ergibt sich aus § 3 Abs. 8 Betriebssicherheitsverordnung.



Hinweis

Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird. Verfügt der Unternehmer oder die Unternehmerin nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er bzw. sie sich fachkundig beraten zu lassen, z. B. durch das Errichterunternehmen der Löschanlage oder Sachverständige.

Die Notwendigkeit eines Feuerwehrplanes nach DIN 14095:2024-02 ist mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abzuklären, sofern für das Objekt nicht ohnehin ein Feuerwehrplan vorhanden ist.

4 Gefährdungsklassen

Abhängig von den zu löschenden Stoffen (Brandlast) und den eingesetzten Löschgasen können sowohl unterschiedlich hohe Löschgas-, als auch Sauerstoffkonzentrationen zur Anwendung kommen. Diese unterschiedlichen Konzentrationen bedingen auch eine unterschiedliche Gefährdung der im Gefährdungsbereich befindlichen Personen. Entsprechend dieser Gefährdung lassen sich die Löschanlagen mit Löschgasen in vier Klassen einteilen:



Hinweis

Dies gilt auch, wenn mehrere derartige Löschanlagen in einem Raum vorhanden sind, deren Branderkennungen gemeinsam auf das gleiche Ereignis reagieren oder eine Flutung auslösen können.

Eine Gefährdung von Personen durch Löschgase ist in der Regel nicht gegeben bei Objekten, die offen oder nicht begehbar sind oder die in nicht begehbaren Räumen stehen und bei denen sichergestellt ist, dass Personen in benachbarten Räumen und der Umgebung nicht gefährdet werden.

Eine Gefährdung von Personen durch Löschgase ist in der Regel auch nicht gegeben für Räume, in denen aufgrund ihrer Größe oder Bauweise auch bei Ausströmen der gesamten Löschgasmenge die Löschgaskonzentration unter und die Sauerstoffkonzentration über dem für eine Personengefährdung kritischen Grenzwert bleibt.

Klasse I

Löschgaskonzentration bis NOAEL ($LGK \leq NOAEL$) und Sauerstoffkonzentration über 12 % ($O_2 \geq 12 \text{ Vol.-%}$)

Für CO_2 gilt: $LGK < LBK$

(LBK für $CO_2 = 5 \text{ Vol.-%}$, ab dieser Konzentration besteht Personengefährdung).

Klasse II

Löschgaskonzentration zwischen NOAEL und LOAEL ($\text{NOAEL} < \text{LGK} \leq \text{LOAEL}$) und Sauerstoffkonzentration über 10 % ($\text{O}_2 \geq 10 \text{ Vol.-%}$)

Klasse III

Löschgaskonzentration über LOAEL und unter lebensbedrohlicher Konzentration ($\text{LOAEL} < \text{LGK} < \text{LBK}$) und

Sauerstoffkonzentration über 8 % ($\text{O}_2 \geq 8 \text{ Vol.-%}$)

Klasse IV

Löschgaskonzentration in und über lebensbedrohlicher Konzentration ($\text{LGK} \geq \text{LBK}$) und/oder

Sauerstoffkonzentration unter 8 % ($\text{O}_2 < 8 \text{ Vol.-%}$).

Die Konzentrationen der einzelnen Löschgase sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

Liegen für Löschgase oder Gasgemische keine Daten für die Einstufungen nach Anhang 2 vor, sind diese Daten durch das Errichterunternehmen der Löschanlage bereitzustellen.

5 Maßnahmen für den Personenschutz

5.1 Alarmierungseinrichtungen

5.1.1 Flutungsbereiche bzw. Gefährdungsbereiche müssen zur Warnung von Personen mit akustischen und gegebenenfalls optischen Alarmierungseinrichtungen versehen sein, um die Alarmierung der im Flutungs- und Gefährdungsbereich befindlichen Personen sicherzustellen (Löschalarm).

5.1.2 Das akustische Signal der Alarmierungseinrichtung muss sich deutlich von den betrieblichen Geräuschen oder Signalen unterscheiden und mindestens 10 dB(A) über dem Umgebungsgeräuschpegel liegen. Falls erforderlich, müssen zusätzlich zu den akustischen Alarmierungseinrichtungen optische Alarmierungseinrichtungen in den Flutungs- und Gefährdungsbereichen vorhanden sein. Optische Alarmierungseinrichtungen müssen in auffälliger Weise durch unterbrochenes Aufleuchten Signal geben (siehe auch DIN VDE 0833-2 : 2022-06 „Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 2: Festlegungen für Brandmeldeanlagen“).

5.1.3 An Löschanlagen darf der Löschalarm erst dann abgeschaltet werden, wenn durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass keine unbefugten Personen die Flutungsbereiche und Gefährdungsbereiche betreten können. Dies kann z. B. durch Absperren der Zugänge erfolgen.

Diese Maßnahmen müssen solange aufrechterhalten werden, bis die Gefährdungsbereiche wieder gelüftet sind und gefahrlos betreten werden können, siehe auch Abschnitt 6.7.

Vor Wiederinbetriebnahme der Anlage ist sicherzustellen, dass der Löschalarm wieder funktionsbereit ist.

5.1.4 Es können elektrische oder pneumatische Alarmierungseinrichtungen eingesetzt werden. Folgende Arten von Alarmierungseinrichtungen werden unterschieden:

Tabelle 1 Arten von Alarmierungseinrichtungen

| Art | Anforderungen an Energieversorgung | Anforderungen an Leitungen zur Energieversorgung zu den Alarmierungseinrichtungen |
|--|---|---|
| Ungesicherte elektrische Alarmierungseinrichtung | Niederspannungsversorgung (230-Volt-Netz). Die Zuleitung darf außer an der Hauptverteilung mit eigenem gekennzeichneten Sicherungskreis nicht abschaltbar sein. | |
| Gesicherte elektrische Alarmierungseinrichtung | Energieversorgung über zwei voneinander unabhängige Energiequellen gemäß DIN VDE 0833-1 : 2014-10* | Zuleitung als überwachten Übertragungsweg gemäß DIN VDE 0833-1 : 2014-10* |
| Einfache pneumatische Alarmierungseinrichtung | überwachter Gasvorrat | Einfache Leitungsführung |
| Gesicherte pneumatische Alarmierungseinrichtung | überwachter Gasvorrat | Doppelte Leitungsführung (örtlich getrennt) |

* DIN VDE 0833-1:2014-10 „Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 1: Allgemeine Festlegungen“

5.1.5 Der Energievorrat für die Alarmierung muss in allen Fällen für mindestens 30 Minuten ausreichen.

- 5.1.6** In Gefährdungsklasse I und II muss mindestens eine der in Abschnitt 5.1.4 aufgeführten Alarmierungseinrichtungen eingesetzt werden. Der Einsatz einer ungesicherten elektrischen Alarmierungseinrichtung in Gefährdungsklasse II ist jedoch nicht zulässig.
- 5.1.7** In Gefährdungsklasse III und IV müssen mindestens zwei der in Abschnitt 5.1.4 aufgeführten Alarmierungseinrichtungen eingesetzt werden. Die Alarmierungseinrichtungen müssen voneinander unabhängig sein, d. h. separate Energiequellen, separate Leitungen und separate Alarmgeräte haben. In Gefährdungsklasse IV ist zusätzlich Abschnitt 5.1.8 zu beachten. Die zulässigen Kombinationen für Gefährdungsklasse III und IV sind in Tabelle 2 aufgeführt.
- 5.1.8** Bei Löschanlagen der Gefährdungsklasse IV müssen Verzögerungs- und Alarmierungseinrichtungen auch unter Berücksichtigung von Störeinflüssen die Alarmierung und Evakuierung von im Flutungs- und Gefährdungsbereich befindlichen Personen sicherstellen.



Hinweis

Störeinflüsse im Sinne dieser DGUV Information sind Überspannungen oder andere elektromagnetische Einwirkungen, die zur Zerstörung oder Fehlfunktion elektrischer/elektronischer Bauteile in Alarmierungs- oder Ansteuereinrichtungen und damit zu nicht bestimmungsgemäßer Löschgasfreigabe führen können.

Tabelle 2 Zulässige Kombinationen der zwei notwendigen Alarmierungseinrichtungen für Gefährdungsklassen III und IV

| Alarmierungsart 1 \ Alarmierungsart 2 | Ungesichert elektrisch | Gesichert elektrisch | Einfach pneumatisch | Gesichert pneumatisch |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Ungesichert elektrisch | NZ | | | |
| Gesichert elektrisch | GK III: Z GK IV: Z ³ | GK III: Z ² GK IV: Z ^{2, 3} | | |
| Einfach pneumatisch | GK III: Z GK IV: NZ | Z | Z ¹ | |
| Gesichert pneumatisch | GK III: Z GK IV: Z ³ | Z | Z ¹ | Z ¹ |

Z: zulässig NZ: nicht zulässig GK: Gefährdungsklasse

- ¹ Die Forderung nach separaten Energiequellen entfällt bei Einsatz von zwei pneumatischen Alarmierungseinrichtungen in CO₂-Niederdrucklöschanlagen, wenn beide Alarmierungseinrichtungen aus dem Löschgasbehälter versorgt werden.
- ² Die Forderung nach separaten Energiequellen entfällt bei Einsatz von zwei gesicherten elektrischen Alarmierungseinrichtungen.
- ³ Nur zulässig, wenn Branderkennung und Steuerung ausschließlich mechanisch oder pneumatisch erfolgen.

5.2 Warnung vor Wiederbetreten nach einer Flutung

An den Zugängen zu den Flutungsbereichen und Gefährdungsbereichen müssen zusätzlich Warnleuchten oder Leuchtzeichen auf den ausgelösten Zustand der Löschanlage hinweisen, wenn der Zutritt nicht durch andere geeignete Maßnahmen verhindert wird.



Abb. 1 Beispiel eines Leuchtzeichens

5.3 Verzögerungseinrichtungen

5.3.1 Löschanlagen für begehbare Bereiche müssen mit Verzögerungseinrichtungen ausgerüstet sein.

5.3.2 Verzögerungseinrichtungen sollen sicherstellen, dass eine Flutung erst erfolgt, nachdem die Alarmierungseinrichtungen ausgelöst worden sind und die eingestellte Vorwarnzeit abgelaufen ist. Dazu können – je nach Gefährdungsklasse der Löschanlage – elektrische oder nicht elektrische (mechanische, pneumatische) Verzögerungseinrichtungen eingesetzt werden. Der Einsatz von elektrischen Verzögerungseinrichtungen ist in Gefährdungsklasse III und IV nicht zulässig.

5.4 Vorwarnzeit

- 5.4.1 Die Vorwarnzeit muss so bemessen werden, dass der Flutungs- und Gefährdungsbereich von jeder beliebigen Stelle aus ohne Hast verlassen werden kann. Sie muss mindestens 10 s betragen. In der betrieblichen Praxis haben sich für Raumschutzanlagen 30 s Vorwarnzeit bewährt.



Hinweis

Zusätzlich zu der automatischen Verzögerungseinrichtung kann bei CO₂-Löschanlagen ein Taster zur Verzögerung der Flutung während der Vorwarnzeit (Stopptaster) sinnvoll sein; siehe Abschnitt 5.5.

- 5.4.2 Bei Raumschutzanlagen muss eine Vorwarnzeit bei jedem automatischen oder manuellen Auslösen der Löschanlage wirksam werden.



Hinweis

Auch bei Gefährdungsklasse (GK) I ist eine zeitverzögerte Flutung unter Berücksichtigung psychologischer Gesichtspunkte erforderlich, um mögliche Hektik oder Panik der Beschäftigten zu vermeiden. Aus Gründen des Sachwertschutzes ist dies ebenfalls notwendig, da der Löscheffekt durch das Öffnen von Türen während der Flutung beeinträchtigt werden kann.

- 5.4.3** Bei Objektschutz-/Einrichtungsschutzanlagen, wie z. B. Kleinlöschanlagen für den Schutz von Maschinen ist eine Vorwarnzeit erforderlich, wenn die Löschgaskonzentration im Arbeits- und Verkehrsbereich, in dem das zu schützende Objekt untergebracht ist, den NOEL bzw. 5 Vol.-% CO₂ überschreitet oder die Sauerstoffkonzentration 12 Vol.-% unterschreitet. Dies gilt auch, wenn mehrere derartige Löschanlagen in einem Raum vorhanden sind, deren Branderkennungen gemeinsam auf das gleiche Ereignis reagieren oder infolge einer Flutung auslösen können.



Hinweis

Dies wird z. B. verhindert, wenn mit der Erstauslösung die weitere Auslösung benachbarter Löschanlagen automatisch verriegelt ist, oder bei einer Zweit- oder Folgeauslösung, bei welcher der NOEL-Wert für das Löschgas oder 5 Vol.-% CO₂ überschritten oder die O₂-Konzentration von 12 Vol.-% unterschritten wird, Alarmierungs- und Verzögerungseinrichtungen aktiviert werden.

5.5 Taster zur Verzögerung der Flutung

In Sonderfällen kann ein Taster zur Verzögerung der Flutung während der Vorwarnzeit (Stoptaster) bei CO₂-Löschanlagen als zusätzliche Einrichtung sinnvoll sein, sofern er die Rettung von Personen vor Beginn der Flutung ermöglicht und den Anforderungen in Anhang 3 genügt.



Hinweis

Sinnvoll ist der Einsatz eines Stoptasters z. B. dann, wenn mindestens zwei Personen zur Hilfeleistung im Auslösefall anwesend sind.

5.6 Blockiereinrichtungen

5.6.1 Die Auslösung der Löschanlage muss blockiert werden können. Die Blockierung muss mechanisch so erfolgen, dass ein Ausströmen des Löschgases sicher verhindert wird (siehe auch Abschnitt 6.4).

5.6.2 Die Betätigung der Blockiereinrichtungen muss deutlich erkennbar sein. Dies kann z. B. durch eine optische Anzeige erfolgen.

5.7 Überblick über die Alarmierungs- und Verzögerungseinrichtung

Entsprechend ihrer Zuordnung zu den Gefährdungsklassen sind für den sicheren Betrieb von Löschanlagen mindestens die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Alarmierungs- und Verzögerungseinrichtungen erforderlich.

Tabelle 3 Überblick über die Alarmierungs- und Verzögerungseinrichtungen

| GK | Alarmierungseinrichtungen | | | | | Verzögerungseinrichtung |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| I | Ungesichert elektrisch | Gesichert elektrisch | Einfach pneumatisch | Gesichert pneumatisch | | elektrische Verzögerung |
| | Z | Z | Z | Z | | |
| II | Ungesichert elektrisch | Gesichert elektrisch | Einfach pneumatisch | Gesichert pneumatisch | | elektrische Verzögerung |
| | NZ | Z | Z | Z | | |
| III | Alarmierungsart 1 | Ungesichert elektrisch | Gesichert elektrisch | Einfach pneumatisch | Gesichert pneumatisch | nicht-elektrische Verzögerung ⁴ |
| | Alarmierungsart 2 | | | | | |
| | Ungesichert elektrisch | NZ | | | | |
| | Gesichert elektrisch | Z | Z ² | | | |
| | Einfach pneumatisch | Z | Z | Z ¹ | | |
| | Gesichert pneumatisch | Z | Z | Z ¹ | | |

| GK | Alamierungseinrichtungen | | | | | Verzögerungs-einrichtung |
|----|--|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | Alarmierungsart 1 Alarmierungsart 2 | Ungesichert elektrisch | Gesichert elektrisch | Einfach pneumatisch | Gesichert pneumatisch | |
| IV | Ungesichert elektrisch | NZ | Z ^{2, 3} | Z ¹ | Gesichert pneumatisch | nicht-elektrische Verzögerung ⁴ |
| | Gesichert elektrisch | Z ³ | | | | |
| | Einfach pneumatisch | NZ | Z | Z ¹ | | |
| | Gesichert pneumatisch | Z ³ | Z | Z ¹ | Z ¹ | |

Z: zulässig NZ: nicht zulässig GK: Gefährdungsklasse

- ¹ Die Forderung nach separaten Energiequellen entfällt bei Einsatz von zwei pneumatischen Alarmierungseinrichtungen in CO₂-Niederdrucklöschanlagen, wenn beide Alarmierungseinrichtungen aus dem Löschgasbehälter versorgt werden.
- ² Die Forderung nach separaten Energiequellen entfällt bei Einsatz von zwei gesicherten elektrischen Alarmierungseinrichtungen.
- ³ Nur zulässig, wenn Branderkennung und Steuerung ausschließlich mechanisch oder pneumatisch erfolgen.
- ⁴ Die nicht-elektrische Ausführung wird als die erfahrungsgemäß robustere und störungsärmere Lösung bevorzugt, z. B. im Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

5.8 Vermeidung elektrostatischer Aufladungen

Rohrleitungen müssen geerdet sein. Zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen siehe auch Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ TRGS 727.



Hinweis

Unter Druck stehendes flüssiges CO₂ kann beim Strömen durch leitfähige, ableitfähige oder isolierende Rohre elektrostatisch aufgeladen werden und so beim Austreten aus den Löschdüsen eine vorhandene explosionsfähige Atmosphäre entzünden.

Bei Verwendung von Branderkennungselementen entsprechend den Normen der Reihe nach DIN EN 54 „Brandmeldeanlagen“ dürfen CO₂-Feuerlöschanlagen erst dann automatisch ausgelöst werden, wenn die Brandmeldungen von zwei unabhängigen Branderkennungselementen vorliegen (Zweimeldungsabhängigkeit Typ B). Branderkennungselemente die hydraulisch/pneumatisch/mechanisch wirken oder elektrisch gemäß DIN EN 12094-9: 2003-07 „Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen – Bauteile für Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln – Teil 9: Anforderungen und Prüfverfahren für spezielle Branderkennungselemente“ sind hiervon ausgenommen.

Funktionsprüfungen an CO₂-Feuerlöschanlagen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Abwesenheit explosionsfähiger Atmosphäre sichergestellt und dokumentiert ist.

5.9 Umfassungsbauteile

- 5.9.1** Räume oder Bereiche, die durch Löschanlagen geschützt werden sollen, müssen so beschaffen sein, dass Löschgase nicht unbeabsichtigt in solchen Mengen entweichen können, dass dadurch Personen in angrenzenden Räumen oder Bereichen gefährdet werden.

Türen und Tore müssen das Eindringen von Löschgasen in angrenzende Räume oder Bereiche verhindern. Dies kann z. B. durch ein selbstständiges und dichtes Schließen der Türen und Tore erreicht werden.



Hinweis

Grundsätzlich sollte die Dichtigkeit derartiger Räume oder Bereiche geprüft werden. Das gilt insbesondere dann, wenn durch Umbau, Neuinstallationen oder Änderung der Installation veränderte Gegebenheiten entstehen.

- 5.9.2** Kann nicht ausgeschlossen werden, dass Personen auch in angrenzenden Räumen oder Bereichen durch ausströmendes Löschgas gefährdet werden, sind diese Räume oder Bereiche in den Gefährdungsbereich der Löschanlage einzubeziehen.

5.10 Flucht- und Rettungswege

Für alle Flutungsbereiche und Gefährdungsbereiche müssen Flucht- und Rettungswege vorhanden sein.

Räume oder Bereiche, deren einziger Flucht- und Rettungsweg durch den Flutungsbereich führt, sind bzgl. Alarmierung und Verzögerung wie der Flutungsbereich zu behandeln.



Hinweis

Anforderungen an Flucht- und Rettungswege sind in der Arbeitsstättenverordnung einschließlich der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) sowie im Baurecht beschrieben.

Bei Vorliegen einer erhöhten Gefahr für Personen durch besondere bauliche Bedingungen oder durch die zu schützende Anlage können kürzere Flucht- und Rettungswege – als in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) „Fluchtwege und Notausgänge“ ASR A2.3 festgelegt – erforderlich sein.

5.11 Türen

- 5.11.1 Türen zu den Flutungsbereichen und Gefährdungsbereichen müssen selbstschließend ausgeführt sein.

In Fluchwegen müssen Türen in Fluchrichtung aufschlagen und von innen jederzeit leicht und ohne fremde Hilfsmittel zu öffnen sein.



Hinweis

Weitere Anforderungen siehe Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) „Türen und Tore“ ASR A1.7 und „Fluchtwege und Notausgänge“ ASR A2.3.

- 5.11.2 Müssen aus betrieblichen Gründen selbstschließende Türen offengehalten werden, müssen diese mit Feststelleinrichtungen ausgerüstet sein, die so gestaltet sind, dass ein selbsttätiges Schließen beim Auslösen der Löschanlage sichergestellt ist. Die Türen müssen vor dem Ende der Vorwarnzeit geschlossen sein.

5.12 Kennzeichnung

An allen Zugängen zu den Lösch- und Gefährdungsbereichen muss das Warnzeichen W041 „Warnung vor Erstickungsgefahr“ und ein Zusatzzeichen mit der Aufschrift



Gas-Löschanlage

Bei Feueralarm oder Ausströmen
von Löschgas Raum sofort verlassen!

Lebensgefahr!

sichtbar und dauerhaft angebracht sein.

Die Zeichen müssen den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ ASR A1.3 sowie der DIN EN ISO 7010:2020-07 “Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen“ entsprechen.

An allen Zugängen zu gefährdeten Bereichen von Löschanlagen der Gefährdungsklasse I, II und III kann der Begriff „Lebensgefahr“ durch „Gesundheitsgefahr“ ersetzt werden.

5.13 Betriebsanleitung

Für Löschanlagen muss eine Betriebsanleitung des Errichterunternehmens in deutscher Sprache mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Angaben vorhanden sein. Diese muss insbesondere Angaben enthalten über

- die Inbetriebnahme,
- das Verhalten bei Auslösung,
- die Instandhaltung und Prüfung,
- das Verhalten im Falle einer Störung,
- das Verhalten bei Außerbetriebnahme und ggf. Demontage.

6 Betrieb

6.1 Bestimmungsgemäßes Betreiben

Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat dafür zu sorgen, dass Löschanlagen bestimmungsgemäß betrieben werden.

6.2 Betriebsanweisung und Unterweisung

6.2.1 Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat für Löschanlagen eine Betriebsanweisung unter Berücksichtigung der vom Errichterunternehmen mitgelieferten Betriebsanleitung aufzustellen, die insbesondere alle erforderlichen sicherheitstechnischen Hinweise enthält.

6.2.2 Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat Personen, die Zutritt zu den Lösch- und Gefährdungsbereichen haben, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit sowie in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, anhand der Betriebsanweisung über die möglichen Gefahren durch das Löschgas sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.



Hinweis

Die Unterweisung kann Teil der allgemeinen Unterweisung am Arbeitsplatz sein.

6.3 Mängelbeseitigung

- 6.3.1 Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat für die Beseitigung der festgestellten Mängel zu sorgen.
- 6.3.2 Wurden Mängel festgestellt, die den Personenschutz in Frage stellen, sind diese unverzüglich zu beseitigen. Ist dies nicht möglich, hat der Unternehmer bzw. die Unternehmerin die Anlage außer Betrieb zu setzen.

Der Brandschutz muss während dieser Zeit auf andere Weise gewährleistet werden.



Hinweis

Das vfdb-Merkblatt 14-05/Juni 2023 „Maßnahmen bei Ausfall von Einrichtungen des anlagentechnischen Brandschutzes“ zeigt entsprechende Hilfestellungen zu Ersatzmaßnahmen auf.

- 6.3.3 Die Behebung der bei den Prüfungen festgestellten Mängel ist vom Unternehmer bzw. von der Unternehmerin oder einer beauftragten geeigneten Person mit Angabe des Datums zu bestätigen.
- 6.3.4 Vor Wiederinbetriebnahme einer außer Betrieb gesetzten Löschanlage hat der Unternehmer oder die Unternehmerin eine erneute Prüfung entsprechend dem Kapitel 7.2 zu veranlassen.

6.4 Blockieren von Löschanlagen

- 6.4.1** Müssen in Flutungsbereichen oder Gefährdungsbereichen Arbeiten durchgeführt werden, die ein Verlassen der Räume innerhalb der Vorwarnzeit verhindern, muss die Löschanlage blockiert werden.



Hinweis

Dies können z. B. Arbeiten auf Gerüsten oder in engen Räumen sein.

- 6.4.2** Bei Aufenthalt von nicht unterwiesenen Personen (siehe Abschnitt 6.2.2) im Flutungs- und Gefährdungsbereich muss die Löschanlage blockiert werden.
- 6.4.3** Eine Blockierung der Löschanlage kann sinnvoll sein, wenn Arbeiten durchgeführt werden, die zur ungewollten Auslösung der Löschanlage führen können.



Hinweis

Dies können z. B. Arbeiten im Flutungsbereich sein, die zu einer Täuschung der Branderkennung führen können oder Prüf- und Instandhaltungsarbeiten an der Löschanlage.

- 6.4.4** Das Blockieren von Löschanlagen sowie die Aufhebung der Blockierung darf nur von einer vom Unternehmer bzw. von der Unternehmerin beauftragten Person vorgenommen oder veranlasst werden. Unbefugtes Betätigen kann z. B. durch ein Schloss verhindert werden.

Der Brandschutz muss während der Blockierung auf andere Weise gewährleistet werden.

6.5 Verhalten im Brandfall

Mit Beginn des Löschalarmes durch akustische und ggf. optische Alarmierungseinrichtungen haben anwesende Personen die Flutungsbereiche und Gefährdungsbereiche zu verlassen. Das Wiederbetreten ist nur dann gestattet, wenn eine Freigabe der Lösch- und Gefährdungsbereiche von einer vom Unternehmer oder von der Unternehmerin beauftragten Person erfolgt ist.



Hinweis

Es sind Sammelstellen gemäß den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) „Fluchtwege und Notausgänge“ ASR A2.3 festzulegen, die nach der Evakuierung der Arbeitsplätze aufzusuchen sind. Auf diese Weise kann das Fehlen von Personen, die zuvor im gefährdeten Bereich tätig waren, festgestellt werden.

Eine Gefährdung von Personen besteht nicht nur durch das Löschgase oder eine zu niedrige Sauerstoffkonzentration, sondern auch durch Brandgase.

6.6 Bekämpfung von Entstehungsbränden

Werden Entstehungsbrände von Hand, z. B. mit Feuerlöschern, bekämpft, sind bei Ertönen des Löschalarmes die manuellen Löscharbeiten im Gefährdungsbereich sofort abzubrechen. Der Gefährdungsbereich ist unverzüglich zu verlassen.

6.7 Wiederbetreten gefluteter Bereiche

- 6.7.1 Geflutete Räume und Gefährdungsbereiche dürfen erst wieder betreten werden, wenn nach eingehender Überprüfung die Freigabe durch den Unternehmer bzw. die Unternehmerin oder eine beauftragte Person erfolgt. Dies ist mit geeigneten Messverfahren festzustellen und zu dokumentieren.
- 6.7.2 Geflutete Räume und Gefährdungsbereiche sind vor dem Wiederbetreten zu lüften. Dabei muss sichergestellt sein, dass Personen in benachbarten Räumen und der Umgebung nicht gefährdet werden.
- 6.7.3 Das Lüften der gefluteten Räume und Gefährdungsbereiche darf nur von entsprechend unterwiesenen Personen vorgenommen werden. Müssen die Räume zum Lüften betreten werden, darf dies nur unter Benutzung von geeignetem Atemschutz erfolgen.

Es ist ein Konzept für das Lüften der gefluteten Lösch- und Gefährdungsbereiche (und ggf. der Umgebung) nach der Flutung zu erstellen. Dabei muss sichergestellt sein, dass Personen in benachbarten Räumen, Bereichen und der Umgebung nicht gefährdet werden.

Die Zuständigkeiten für das Lüften und die anschließende Freigabe (ggf. nach Konzentrationsmessung) sind schriftlich festzulegen.



Hinweis

Möglichkeiten zum Lüften der Bereiche können je nach Löschanlagengröße und Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich ausgeführt sein.



Beispiele

Bei einem kleinen Raum mit Fenster ins Freie kann das einfache Lüften (mit Beachtung potentieller Personen vor dem Fenster) und anschließendes Freimessen ausreichend sein.

Bei tiefergelegenen Bereichen muss in der Regel abgesaugt werden. Bei größeren Löschanlagen kann eine dosierte Lüftung ins Freie unter ständiger Überwachung der Löschmittelkonzentration in der Umgebung notwendig sein.

Bei fehlenden fest installierten Lüftungs- und Messeinrichtungen müssen geeignete Alternativmaßnahmen z. B. in vorheriger Absprache mit der Feuerwehr festgelegt sein.

6.8 Benutzung des Tasters zur Verzögerung der Flutung

Die Betätigung des Tasters zur Verzögerung der Flutung (Stopptaster) während der Vorwarnzeit verhindert die Flutung für die Dauer seiner Betätigung.

Der Flutungsbereich darf während der Betätigung des Tasters zur Verzögerung der Flutung (Stopptaster) nur zur Rettung von Personen betreten werden.

6.9 Odorierung

Es besteht die Gefahr, dass Personen durch ausströmendes CO₂ gefährdet werden. Deshalb ist das Löschgas CO₂ zur Geruchswahrnehmung durch Zusätze, die nicht gesundheitsgefährlich sind und einen für die Gefährdung typischen Geruch aufweisen, zu odorieren. Bei anderen Löschgasen kann eine Odorierung im Einzelfall sinnvoll sein.



Hinweis

Mit einer Gefährdung von Personen durch Austreten und Ansammeln von Löschgas in gefährlicher Konzentration muss insbesondere in tiefer gelegenen oder schlecht belüfteten Räumen sowie in Gruben von Pressen und Walzstraßen oder Kellern von hydraulischen Anlagen gerechnet werden.

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat im Rahmen seiner bzw. ihrer Unterweisung nach Abschnitt 6.2 auf den typischen Geruch hinzuweisen.

7 Prüfungen

7.1 Prüfpflicht

7.1.1 Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat Löschanlagen durch Sachverständige bzw. Sachkundige auf ordnungsgemäße Funktion und den sicheren Zustand prüfen zu lassen.



Hinweis

Sachverständig ist, wer aufgrund fachlicher Ausbildung und Erfahrung besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Gaslöschanlagen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Regeln, Normen, Richtlinien) vertraut ist. Sachverständige sollen Gaslöschanlagen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit prüfen können.

Sachkundig (zur Prüfung befähigte Person für Gaslöschanlagen) ist, wer aufgrund fachlicher Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Gaslöschanlagen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Regeln, Normen, Richtlinien) soweit vertraut ist, dass sie den sicheren Zustand von Gaslöschanlagen beurteilen können. Die erforderlichen Kenntnisse können z. B. beim Errichterunternehmen der jeweiligen Löschanlage erworben werden.

7.1.2 Sachkundige müssen über die für die Prüfung und Instandhaltung erforderliche technische Ausrüstung verfügen.

- 7.1.3** Stellen Sachverständige oder Sachkundige Mängel fest, haben sie diese Mängel dem Unternehmer oder der Unternehmerin aufzuzeigen.



Hinweis

Ergänzend zu den Prüfungen nach dieser DGUV Information (siehe Anhang 5) können weitere Prüfungen nach weiteren Prüfgrundlagen erforderlich sein, z. B. aus versicherungsrechtlichen oder behördlichen Anforderungen oder aufgrund von technischen Regelwerken.

7.2 Prüfungen vor Inbetriebnahme

- 7.2.1** Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat für Löschanlagen, bei deren Betrieb eine Gefährdung von Personen entsprechend Gefährdungsklasse I ermittelt wurde, nach Errichtung oder nach wesentlichen Änderungen der Anlage eine Prüfung durch Sachkundige durchführen zu lassen. Sachkundige haben die Prüfung zu dokumentieren. Im Zweifelsfall kann vom zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger die Prüfung vor Inbetriebnahme durch Sachverständige verlangt werden.

Siehe auch Anhang 1.

- 7.2.2** Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat für Löschanlagen, bei deren Betrieb eine Gefährdung von Personen entsprechend Gefährdungsklasse II und höher nicht auszuschließen ist, nach Errichtung oder nach wesentlichen Änderungen der Anlage unverzüglich eine Prüfung vor Inbetriebnahme durch Sachverständige durchführen zu lassen. Für die Beurteilung der Löschanlagen müssen den Sachverständigen die notwendigen Installationsunterlagen, wie z. B. Löschanlagen- und Auslegungsdaten, Rohrnetz-berechnungen und Zeichnungen zur Verfügung gestellt werden.

7.2.3 Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat von dem bzw. der Sachverständigen einen Prüfbericht über die Einhaltung der Anforderungen dieser DGUV Information erstellen zu lassen.

7.3 Regelmäßige Prüfungen

7.3.1 Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat zusätzlich zu Abschnitt 7.2.2 die ordnungsgemäße Funktion und den sicheren Zustand von Löschanlagen, bei deren Betrieb eine Gefährdung von Personen entsprechend Gefährdungsklasse II und höher nicht auszuschließen ist, mindestens einmal jährlich durch Sachkundige oder Sachverständige prüfen zu lassen. Die regelmäßige Prüfung der Löschanlagen hat jedoch mindestens alle zwei Jahre durch Sachverständige zu erfolgen.



Hinweis

Diese Prüfungen können z. B. im jährlichen Wechsel zwischen Sachverständigen und Sachkundigen durchgeführt werden, jedoch ist alle zwei Jahre eine Prüfung der Löschanlage durch Sachverständige erforderlich.

Besondere betriebliche Gegebenheiten können es erfordern, das Alarmerungssystem in kürzeren Zeitabständen prüfen zu lassen.

7.3.2 Nach jedem Auslösen der Löschanlage hat der Unternehmer oder die Unternehmerin die gesamte Anlage zusätzlich durch einen Sachkundigen bzw. eine Sachkundige prüfen zu lassen.

7.4 Nachweis der Prüfungen

- 7.4.1** Die Ergebnisse der Prüfungen nach den Abschnitten 7.1 bis 7.3 sind in einem Prüfbuch oder Prüfbericht festzuhalten. Dies gilt insbesondere für Mängel, die den Personenschutz beeinträchtigen können.
- 7.4.2** Die Aufzeichnungen über die Prüfungen sind über die gesamte Betriebszeit bzw. bis zur endgültigen Demontage der Löschanlage aufzubewahren.
- 7.4.3** Die Aufzeichnungen sind auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen.
- 7.4.4** Eine Speicherung auf digitalen Datenträgern ist zulässig.

8 Außerbetriebsetzung und Demontage

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat dafür zu sorgen, dass Löschanlagen bestimmungsgemäß außer Betrieb gesetzt und demontiert werden.



Hinweis

Dies gilt auch für eine vorübergehende bzw. zeitlich befristete Außerbetriebnahme der Löschanlage, bei der die Druckbehälter im Raum bzw. Aufstellungsbereich verbleiben sollen.

In diesem Fall sind die Druckbehälterverbindungen, Armaturen, Schlauchleitungen etc. vollständig zu demontieren und die Anschlussventile der Druckbehälter mit Ventilschutzeinrichtungen, wie z. B. Schraubkappen oder Flaschenschutzkappen zu sichern.

Die Maßnahmen sowie die Dauer einer vorübergehenden bzw. zeitlich befristeten Außerbetriebnahme der Löschanlage dürfen fünf Jahre nicht überschreiten und sind zu dokumentieren. Vor Wiederinbetriebnahme der Löschanlage ist eine Prüfung entsprechend dem Kapitel 7.2 durchzuführen.

Um Gefährdungen z. B. durch Löschgase oder Druckbehälter zu vermeiden, müssen im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz getroffen und dokumentiert werden. Dies können bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen sein.



Hinweis

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird. Verfügt der Unternehmer oder die Unternehmerin nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er bzw. sie sich fachkundig beraten zu lassen, z. B. durch das Errichterunternehmen der Löschanlage oder durch Sachverständige.

Anhang 1

Muster für ein Prüfdokument

Muster für ein Prüfdokument von Gaslöschanlagen, bei deren Betrieb eine Gefährdung von Personen entsprechend Gefährdungsklasse I besteht.

Prüfprotokoll für eine _____ Gaslöschanlage:

Hersteller/Errichter: _____

Typ: _____

Löschgas: _____

Löschgasmenge: _____ Chemische Zusammensetzung: _____

Aufstellungsort: _____

Firma: _____

Flutungsbereich: _____

Raumschutz/umschlossene Einrichtung:

Das Raumvolumen (Atemluftvolumen im Flutungsbereich) beträgt ca. ____ m³.

Die ____-gaskonzentration im Flutungsbereich beträgt maximal ____ Vol.-%.¹⁾

Die Sauerstoffkonzentration im Flutungsbereich beträgt maximal ____ Vol.-%.¹⁾

Eine personengefährdende ____-gaskonzentration (____ Vol.-%) wird nicht überschritten.

Eine personengefährdende Sauerstoffkonzentration (12 Vol.-%) wird nicht unterschritten.

Der Flutungsbereich ist nicht begehbar.

Nebenräume/Umgebung sind ausreichend gasdicht vom Flutungsbereich abgetrennt.

¹⁾ Nachweis über: Probeflutung mit Konzentrationsmessung
(Bericht Nr ____)
Berechnung (siehe Anlage)

Objektschutz (nicht oder nur teilweise umschlossene Einrichtung):

Die ____-gaskonzentration im Arbeits- und Verkehrsbereich beträgt maximal ____ Vol.-%¹⁾

Die Sauerstoffkonzentration im Arbeits- und Verkehrsbereich beträgt minimal ____ Vol.-%¹⁾

Eine personengefährdende ____-gaskonzentration (____ Vol.-%) wird nicht überschritten.

Eine personengefährdende Sauerstoffkonzentration (12 Vol.-%) wird nicht unterschritten.

Der Flutungsbereich ist nicht begehbar.

Der Arbeits- und Verkehrsbereich ist gegenüber dem Flutungsbereich ausreichend gasdicht abgetrennt.

¹⁾ Nachweis über: Probeflutung mit Konzentrationsmessung
(Bericht Nr ____)
Berechnung (siehe Anlage)

Sachkundige bzw. Sachkundiger: _____ Firma: _____

Anschrift: _____

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

Anhang 2

Stoffdaten

In der nachfolgenden Tabelle sind beispielhaft für einige der derzeit eingesetzten Löschgase die Daten zusammengestellt, die für die Einstufung in die Gefährdungsklassen notwendig sind.

Darüber hinaus sind die Sicherheitsdatenblätter sowie die darin enthaltenen Hinweise zum sicheren Umgang mit den Löschgasen in jedem Fall zu beachten.

Dies gilt insbesondere auch für hier nicht aufgeführte Löschgase, bei denen die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter heranzuziehen sind.

Bei Gasgemischen sind die Gefährdungspotenziale aller Komponenten zu beachten.

Tabelle 4 Toxizitätskennwerte für Löschgase

| Löschgas | NOEL in Vol.-% Löschgas | LOEL in Vol.-% Löschgas | LBK in Vol.-% Löschgas | Dichte bei 20 °C und 1013 mbar in kg/m ³ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| CO ₂ ⁵ | --- | --- | 5,0 | 1,84 |
| IG-01 Argon | 43,0 ¹ | 52,0 ² | 62,0 ³ | 1,662 |
| IG-100 Stickstoff | 43,0 ¹ | 52,0 ² | 62,0 ³ | 1,165 |
| IG-541 (52 % Stickstoff, 40 % Argon, 8 % CO ₂) (Handelsname z. B. Inergen) | 43,0 ¹ | 52,0 ² | 62,0 ^{3, 4} | 1,418 |
| IG-55 (50 % Argon, 50 % Stickstoff) (Handelsname z. B. Argonite) | 43,0 ¹ | 52,0 ² | 62,0 ³ | 1,412 |
| HFC 227ea (Handelsname z. B. FM-200) | 9,0 | 10,5 | 12 | 7,283 |
| FK-5-1-12 (Handelsname z. B. Novec 1230) | 10,0 | Liegt nicht vor | Liegt nicht vor | 13,908 |

¹ entspricht 12 Vol.-% Sauerstoff

² entspricht 10 Vol.-% Sauerstoff

³ entspricht 8 Vol.-% Sauerstoff

⁴ entspricht auch 5 Vol.-% CO₂

⁵ ab 5 % Vol.-% CO₂ besteht Personengefährdung

Anhang 3

Anforderungen an den Taster zur Verzögerung der Flutung (Stopptaster)

- A 3.1** Der Stopptaster darf nur während der Vorwarnzeit wirksam sein.
- A 3.2** Der Stopptaster darf nur für die Dauer seiner ununterbrochenen Betätigung wirksam sein.
- A 3.3** Nach der Freigabe des Stopptasters muss die Flutung sofort einsetzen, jedoch muss sichergestellt sein, dass die für die Anlage festgeschriebene Vorwarnzeit eingehalten wird. Der Löschalarm muss weiter ertönen, während der Stopptaster betätigt wird.
- A 3.4** Die Betätigung des Stopptasters muss an einer ständig besetzten Stelle im Betrieb optisch und akustisch angezeigt werden, von der schnelle Hilfe veranlasst werden kann. Ist hierfür zusätzlich zur Anzeigeeinrichtung eine abgesetzte Parallelanzeige erforderlich, muss der Übertragungsweg überwacht ausgeführt werden. Störungen dieser überwachten Übertragungswege müssen an der Parallelanzeige angezeigt werden. Ist dies nicht möglich, ist der Einsatz eines Stopptasters nicht sinnvoll. Die Anzeige muss bis zur manuellen Rücksetzung erhalten bleiben.
- A 3.5** Können in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, dies betrifft z. B.
- EDV-Bereiche mit Kabelböden > 20 m² (Raum- und Kabelboden)
 - EDV-Anlagen (Raum-, Kabelboden und Einrichtungsschutz),
- baulich voneinander getrennte Flutungsbereiche sowohl separat als auch gemeinsam geflutet werden, so muss der oder müssen die Stopptaster gleichzeitig auf die Auslösung aller Flutungsbereiche wirken.

Bei einer Störung in den Zuleitungen zum Stopptaster oder in den Zuleitungen zu den für die Stoppfunktion notwendigen Stellgliedern der Feuerlöschanlage (z. B. Stopp-Ventil) darf kein Löschvorgang ausgelöst werden können. Dies gilt auch für Störungen, die während der Vorwarnzeit mit oder ohne Betätigung des Stopptasters auftreten. Die Störung muss an einer ständig besetzten Stelle angezeigt werden.

A 3.6 Um über die Farbgebung auch die betreffende Funktion kenntlich zu machen, sollte das Gehäuse des Stopp-Tasters in der Farbe blau (RAL 5015) ausgeführt werden.

Anhang 4

Rechnerische Ermittlung der Löschgas- bzw. der Rest-Sauerstoffkonzentration

A 4.1 Löschgaskonzentration

Die Löschgaskonzentration, die sich nach Ende der Flutung mit der gesamten Löschgasmenge in einem Raum einstellt, kann mit Hilfe folgender Gleichungen abgeschätzt werden.

A 4.1.1 Inertgase

$$C = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{e^x}\right) \text{ mit } x = \left(\frac{M}{\rho \cdot V}\right)$$

Dabei bedeutet:

C = Konzentration des Löschgases in Vol.-%

M = Masse des Löschgases, die insgesamt in den Raum eingebracht wird, in kg

ρ = Dichte des Löschgases bei normalen Umgebungsbedingungen (z. B. 20 °C, 1,013 bar), in kg/m³

V = Volumen des Raumes, in den das Löschgas eingebracht wird, in m³

A 4.1.2 Halogenierte Kohlenwasserstoffe

$$C = 100 \cdot \left(\frac{M}{M + \rho \cdot V}\right)$$

Dabei bedeutet:

C = Konzentration des Löschgases in Vol.-%

M = Masse des Löschgases, die insgesamt in den Raum eingebracht wird, in kg

ρ = Dichte des Löschgases bei normalen Umgebungsbedingungen (z. B. 20 °C, 1,013 bar), in kg/m³

V = Volumen des Raumes, in den das Löschgas eingebracht wird, in m³

A 4.2 Rest-Sauerstoffkonzentration

Die Rest-Sauerstoffkonzentration, die sich nach Ende der Flutung mit der gesamten Löschgasmenge in einem Raum einstellt, kann mit Hilfe folgender Gleichung abgeschätzt werden.

$$O_2 = 20,9 \cdot \left(\frac{100 - C}{100} \right)$$

O_2 = Sauerstoffkonzentration nach der Flutung im Raum, in Vol.-%
C = Konzentration des Löschgases in Vol.-% (z. B. berechnet nach Abschnitt 1)



Hinweis

In der Gleichung wird im Raum von einer Sauerstoffkonzentration von 20,9 Vol.-% vor der Flutung (Wert für trockene Luft) ausgegangen.

Anhang 5

Hinweise zum Umfang von Prüfungen

A 5.1 Durchführung von Prüfungen

Die Prüfungen sind an der betriebsbereiten Löschanlage vorzunehmen. Dabei muss dafür gesorgt werden, dass Löschgas nicht unbeabsichtigt austreten kann und bei der Prüfung Personen nicht gefährdet werden.

Die Prüfungen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Sie müssen insbesondere umfassen:

- Prüfung der Bemessung der Löschanlage, sofern für die Beurteilung des Personenschutzes relevant
- Prüfung der Personenschutzmaßnahmen entsprechend dieser DGUV Information
- Prüfung der Raumdichtigkeit, der Raumgeometrie und des Abströmverhaltens des Löschgases in benachbarte und tiefer liegende Räume
- Prüfung der selbstständig schließenden Feuerschutzabschlüsse
- Prüfung der Fluchtwege und Fluchttüren auf Freihaltung, Öffenbarkeit sowie deren Kennzeichnung
- Prüfung der Raumdruckentlastung auf Funktion, Querschnitt und der Wegführung bis ins Freie
- Prüfung der Vorwarnzeiten im Hinblick auf das sichere Verlassen der Beschäftigten in den betroffenen Bereichen
- Prüfung der Löschmittelzentrale auf Einhaltung der zulässigen Temperaturen, Abtrennung, Zugang und Belüftung in Bezug auf den Personenschutz
- Prüfung der Blockiereinrichtungen
- Prüfung der Sicherheitskennzeichnung
- Falls erforderlich – Prüfung der Schutzkonzeption im Einzelfall durch eine Probeflutung

Ergänzend zu den o. g. Punkten ist die Prüfung des Zustandes von Bauteilen und Einrichtungen hinsichtlich Beschädigungen, Verschleiß, Korrosion oder Veränderungen durchzuführen.

A 5.2 Nachweis der Prüfungen

Als Prüfgrundlage zur Prüfung des Personenschutzes dient diese DGUV Information.

Die Dokumentation der Prüfung muss mindestens Aussagen beinhalten zu:

- Prüfgrundlagen
- Umfang der Prüfungen
- Ggf. noch ausstehende Teilprüfungen
- Festgestellte Mängel
- Beurteilung der Betriebssicherheit
- Name der prüfenden Person

Danksagung

Die Überarbeitung dieser DGUV Information erfolgte in freundlicher Zusammenarbeit mit:

- VdS Schadenverhütung GmbH
- bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.
- Bundesverband Betrieblicher Brandschutz Werkfeuerwehrverband Deutschland e.V. (WFVD)

**Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)**

Glinkastraße 40

10117 Berlin

Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)

E-Mail: info@dguv.de

Internet: www.dguv.de